


佐呂間別川水系芭露川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))

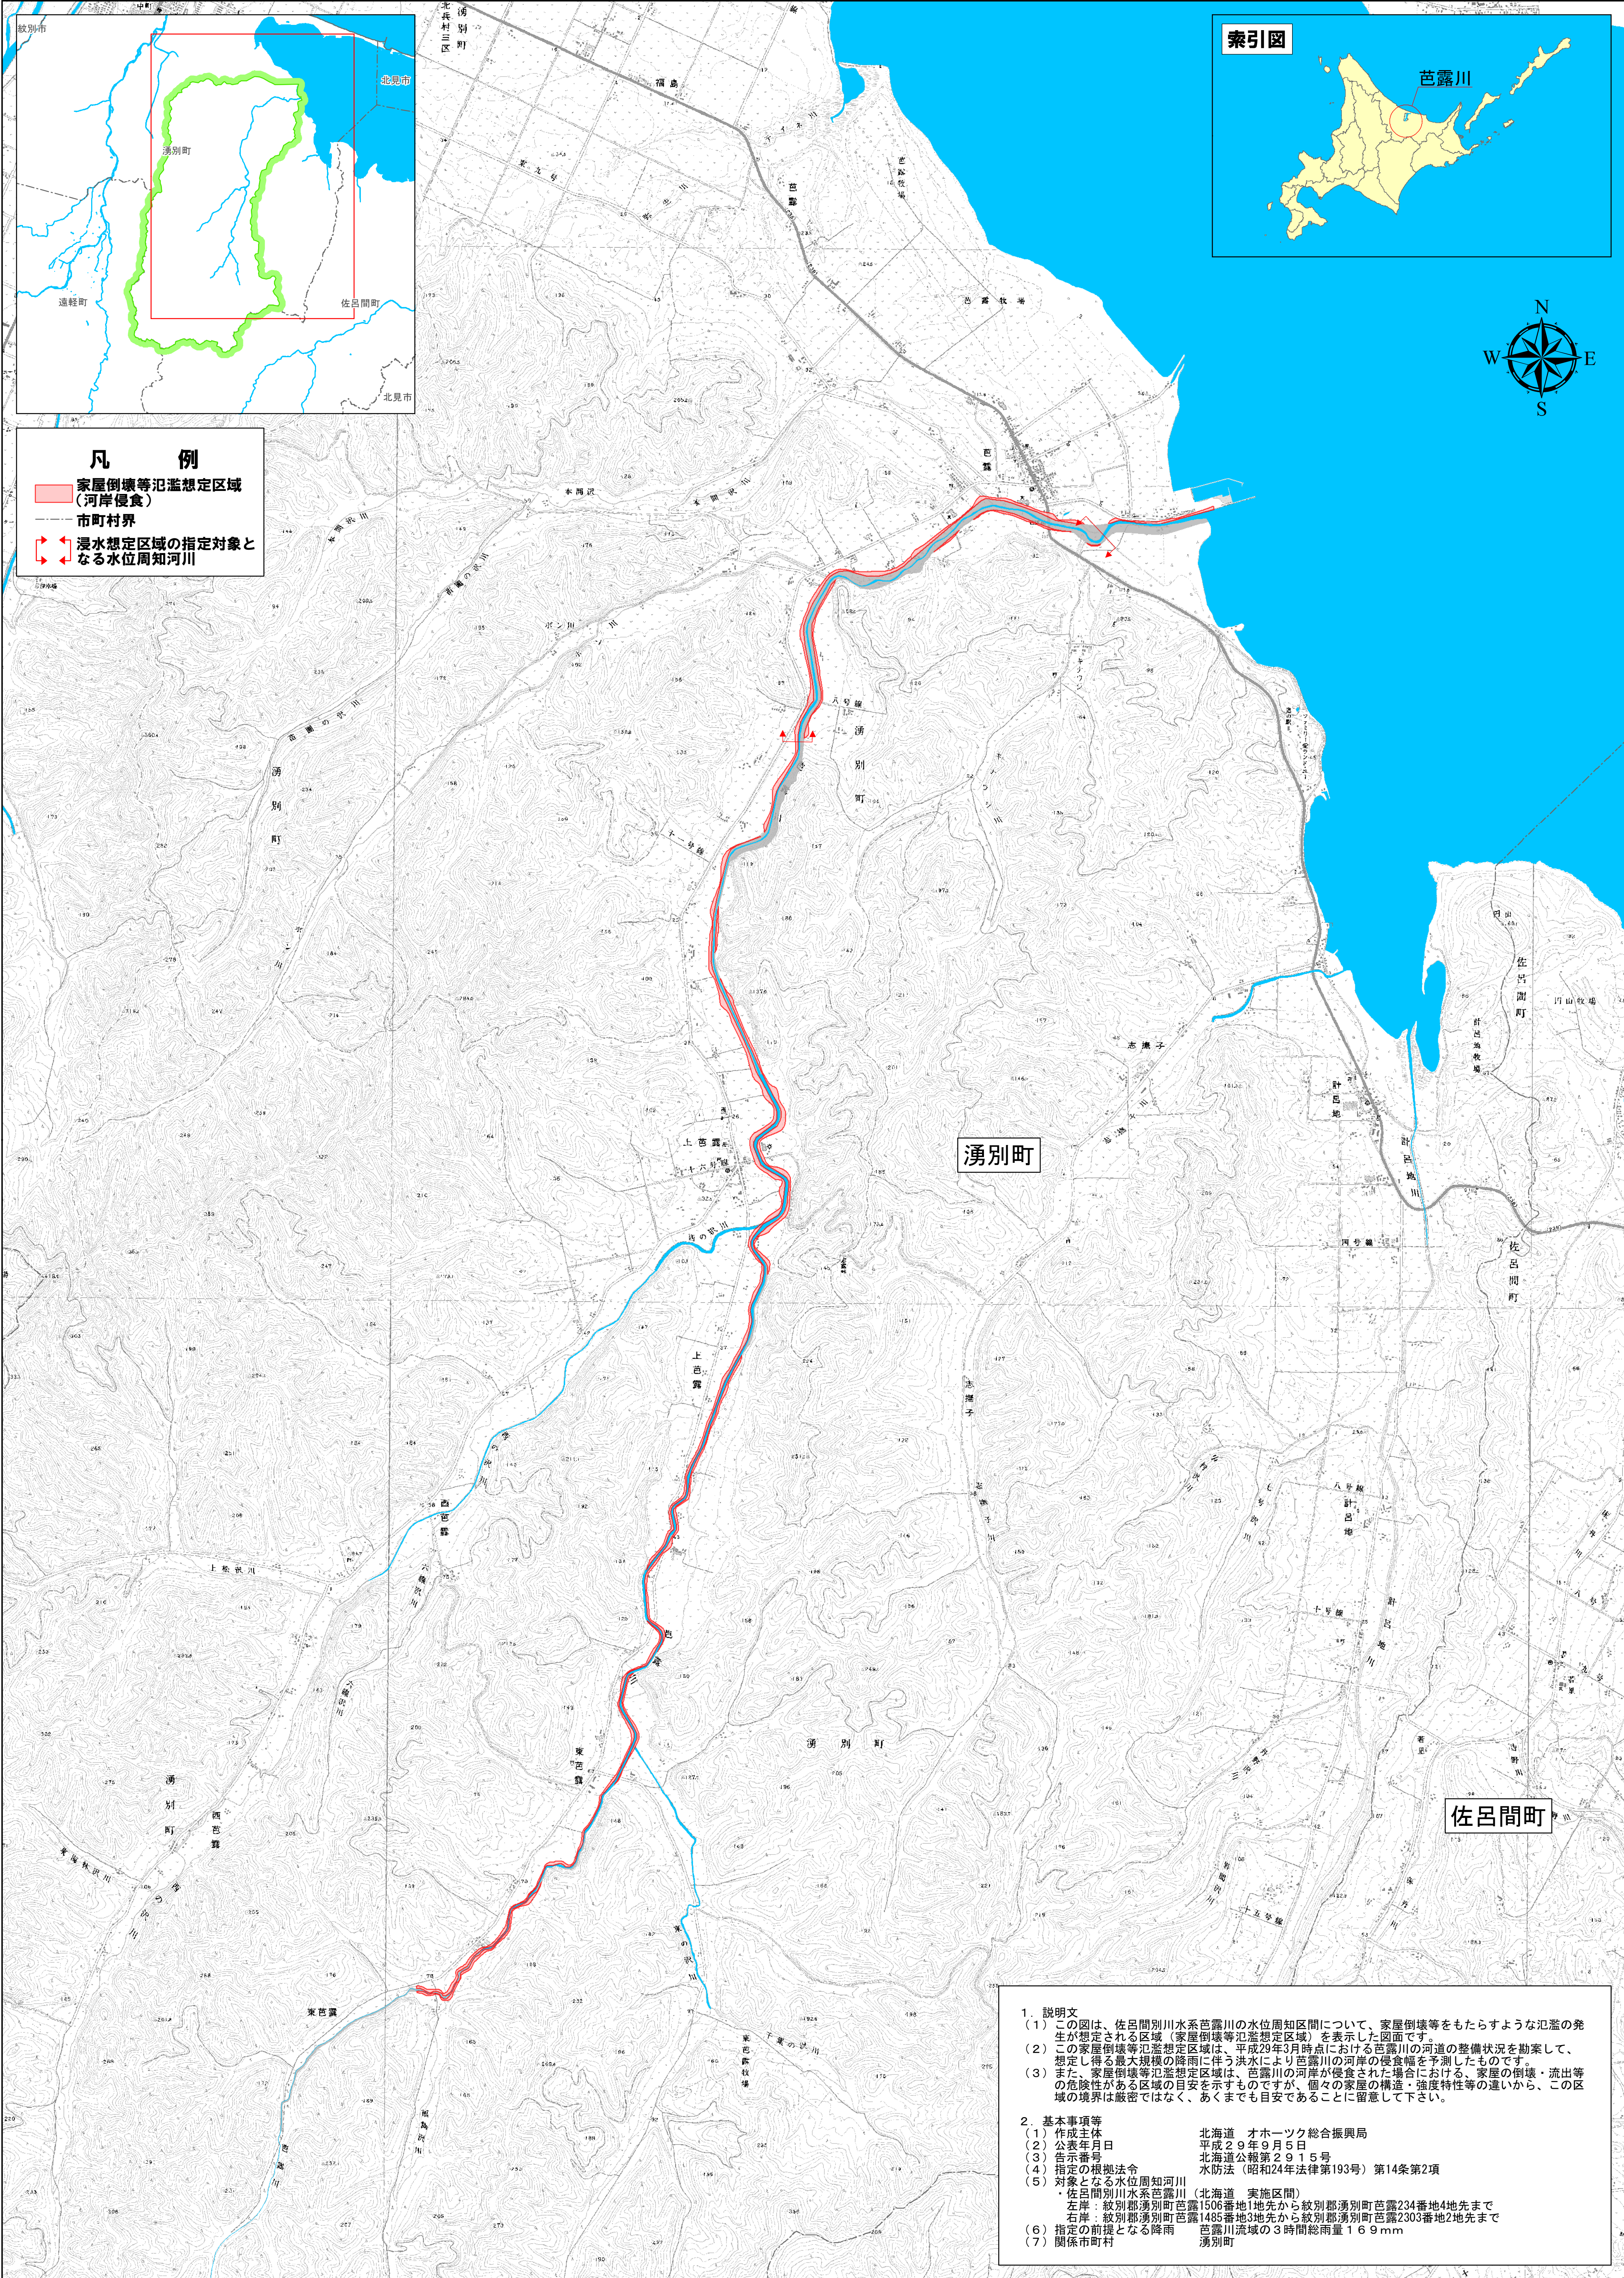

1. 説明文
(1) この図は、佐呂間別川水系芭露川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成29年3月時点における芭露川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により芭露川の河岸の侵食幅を予測したものです。
(3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、芭露川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2. 基本事項等
(1) 作成主体 北海道 オホーツク総合振興局
(2) 公表年月日 平成29年9月5日
(3) 告示番号 北海道公報第2915号
(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
(5) 対象となる水位周知河川 佐呂間別川水系芭露川(北海道 実施区間)
左岸: 紋別郡湧別町芭露1506番地1地先から紋別郡湧別町芭露234番地4地先まで
右岸: 紋別郡湧別町芭露1485番地3地先から紋別郡湧別町芭露2303番地2地先まで
(6) 指定の前提となる降雨 芭露川流域の3時間総雨量169mm
(7) 関係市町村 湧別町